



א' 26/11/2023

'בית ספר מקיף ו'

החרמון 13 אשדוד רובע יא

644310

088644169

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-644310

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-'בית ספר מקיף ו'

כתובת המוסד-החרמון 13

טלפון המוסד-088644169

פרטי המנהל/ת-רונית טאוב

תאריך המבדק-א' 19/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



כיתה 50/55 / חדר רכזת י"א/ חדר רכזת ט"/ חדר רכזת ז' / חדר מנהל/ חדר - מגן אצבעות לא קיים/ תקין. סכנת פציעה באצבעות - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת -1-הנהלת חשבונות במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות 5.23-19/2/2023 19: 42



מסדרונות מוסד החינוך/ ליד - לוחות חשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. חוטי חשמל גלויים בלוח חשמל (ליד כיתה 4) - - -
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות -1-האודיטוריום/ ליד כיתה 4 9.1-19/2/2023 19: 49



כיתה 54 / -לוחות חשמל נמצאו בתוך כיתות הלימוד. לוחות חשמל אגפיים ללא סידורי נעילה מתאימים. סכנת פציעה והתחשמלות - - -
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי -1-53/ 26 9.1-19/2/2023 20: 12



הידיות, המנעולים או חיפויים "רוזטות" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים -1-כיתה 52/ 55-דלת לא תקינה/ לא יציבה. סכנת פציעה- - -
 5-24-19/2/2023 20: 20 דלתות-מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים



ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים -1-ליד חדר 32/ כיתה 43-ארון לוקרים לא מקובע ליד חדר 32. ארון לא מקובע בחדר 43- - -
 5-5-19/2/2023 20: 31 מפגעים קבועים וניידים.-למניעת התהפכות




גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה -2-כיתות לימוד, חדרי ספח . מפגע גורף- גופי התאורה מסוג לא מוגן פגיעה פיזית. סכנת פציעה- - -
 5-8-19/2/2023 20: 53 מנורות וגופי תאורה-פיזית



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים -1-כיתה 21-תקרה אקוסטית לא יציבה ולא תקינה. חלקים נופלים מהתקרה- - -
 5-10-19/2/2023 21: 12 מפגעים קבועים וניידים-במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



מסדרונות מוסד החינוך. ארון כיבוי ליד -אחסון חומרי ניקוי בארונות כיבוי האש. חומרי ניקוי בהישג יד. סכנת פציעה- - -
 15: 21 19/2/2023 4-3-ציוד ומטפי כיבוי אש-עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון-2-האודיטורים

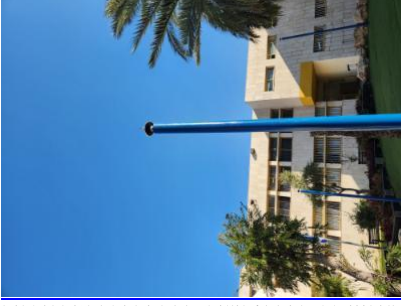

אין להציב מתקנים -2-פטיט ביה"ס-עמודי תאורה ישנים שאינם בשימוש. עמודי תאורה לא תקינים ולא שלמים. סכנת פציעה- - -
 והתקנים אחרים כמו עמודים, אנטנות, יחידות טרנספורמציה, הידראנטים או כל מתקן או תקן אחר בשטח החצר אלא לצורך הנובע מארגון החצר ומתפקודיה. מתקנים והתקנים אחרים
 18: 21 19/2/2023 3-7-תשתיות-שאינם חלק אורגני מארגון החצר ומתפקודיה כאמור, יגודרו באופן שתמנע גישה אליהם




בחלל /חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש -2-דלתות יציאת חירום. מפגע גורף-דלתות חירום ללא ידית ומנועול בהלה תקין- - -
 20: 21 19/2/2023 4-14-הכנה למילוט-להתקין מנועול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנועול בהלה




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -2-כיתה 22 / כיתה 25 . ספריה-אריחי קרמיקה שבורים בכיתות לעיל . סימני רטיבות בספריה- - -
 26: 21 19/2/2023 5-10-מפגעים קבועים וניידים-ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



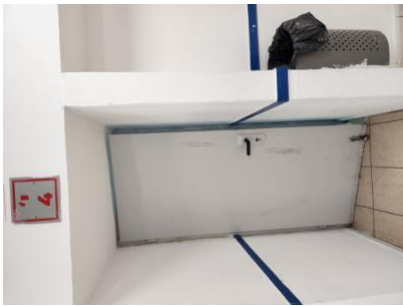


הדלתות תצוידנה -2-כיתות לימוד וחדרי ספח. מפגע גורף-לא נמצא תפס מתאים בדלתות מוסד החינוך. סכנת פציעה בדלתות- - - באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה

21: 30 5.23-19/2/2023 -דלתות-מתאימה

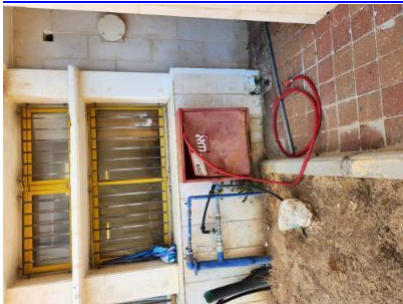

חצר -ארון גלגלון כיבוי האש לא תקין. סכנת פציעה גם כן משתמשים בציוד כיבוי האש לצורכי ניקיון או השקיה. בכנת פציעה- - - ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי -2-אמפי-דרומית

21: 36 4.4-19/2/2023 -ציוד ומטפי כיבוי אש-ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

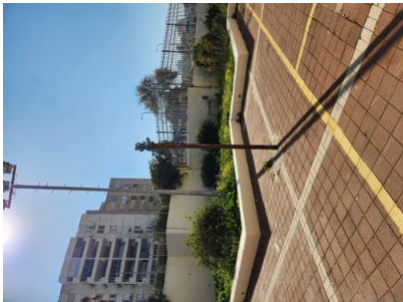

אין להציב מתקנים והתקנים אחרים כמו עמודים, -2-חצר מזרחית-עמודים ישנים שהיו במגרש הכדוגעף לא בשימוש. סכנת פציעה- - - אנטנות, יחידות טרנספורמציה, הידראנטים או כל מתקן או תקן אחר בשטח החצר אלא לצורך הנובע מארגון החצר ומתפקודה. מתקנים והתקנים אחרים שאינם חלק מארגון החצר

21: 38 3.7-19/2/2023 -תשתיות-ומתפקודה כאמור, יגודרו באופן שתמנע גישה אליהם



-מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות-1-אולם ספורט-הקולר לא מקובע לקיר סכנת התהפכות ופציעה- - -

21: 41 5.7-19/2/2023 -מפגעים קבועים וניידים

