

בית ספר מקיף ה' - עליונה

הרותם 35 אשדוד רובע ח
640672
088654241

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

שמואל קצוקר		א' 31/3/2024 14:17
פרטי המוסד		
סמל המוסד	640672	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר מקיף ה' - עליונה	
כתובת המוסד	הרותם 35	
טלפון המוסד	088654241	
פרטי המנהל/ת	ימית צור	
תאריך המבדק	ג' 19/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה	
תמונת חתימה		



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	YEAR פעם ב - 1		✓
גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
19/3/2024 11:09	5.17	חלונות סורגים	החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.	1	גורפ במספר כתות בבית הספר	כתות מסורגות ללא פתח מילוט	
19/3/2024 11:25	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523	1	ארונות כיבוי אש במבנה-גורף	ארונות כיבויאש ללא זרנוקים ומזנק	
19/3/2024 11:30	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת ההתהפכות.	1	מעבדה לפיזיקה	ארונות לא מקובעים	



ראש ברז בולט ללא מיגון	מעבדה לביולוגיה-כתת לימוד	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	19/3/2024 11:32
---------------------------	---------------------------------	---	--	--------------------------	------	--------------------

מטף כיבוי אש מונח על הרצפה	כתה לביולוגיה	1	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	19/3/2024 11:33
-------------------------------	---------------	---	---	------------------------	-----	--------------------

חסר שלט לארון חשמל	כתה לביולוגיה	2	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	19/3/2024 11:34
-----------------------	---------------	---	--	------------------	-----	--------------------



מעבדה לביולוגיה	אילתורי חשמל	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	19/3/2024 11:36
-----------------	--------------	---	---	---------------	-----	-----------------


מעבדה לביו טכנולוגיה	חלק מצויד עזרה ראשונה לא בתוקף	1	ליד כל חדר או קבוצה של חדרי מעבדה יותקן ארון ובו צויד-מגן אישי, צויד עזרה-ראשונה וכלים לאיסוף ולטיהור-חירום של שפכים מעבדתיים.	צויד מגן אישי	12.1 2	19/3/2024 11:41
----------------------	--------------------------------	---	--	---------------	--------	-----------------

	
	זרם המים במשטפת עיניים חלש מעבדה לביוטכנולוגיה 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. מפגעים קבועים וניידים 5.10 19/3/2024 11:44
	ארון חשמל עם מתגי חשמל חיצוניים כתה 17 קומת קרקע 1 כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם. מפסקים ושקעים 9.5 19/3/2024 11:51
ארון כיבוי אש חלוד מבואה של הספרייה 1 ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם ציוד ומטפי כיבוי אש 4.4 19/3/2024 11:58	



מעקה ומסעד יד צפוני לא יציב	במת מופעים בחצר	1	יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.	מעקים ומסעדים	5.29	19/3/2024 12:04
גדם עץ עם בליטות-מסוכן	חלר מזרחית	1	צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם	ארגון החצר	3.18	19/3/2024 12:06
ספסל שבור	חצר דרומית	1	כל חלקי העץ במתקני ההתעמלות יהיו חלקים ונקיים מכל בליטה, מצופים לכה העץ ועשויים ממתכת בלתי מחלידה או שקופה, בהירה וקשה במיוחד ובעלי קצוות מעוגלים. כל חלקי המתכת,	מתקני ספורט	11.10	19/3/2024 12:12

לרבות הברגים,
יהיו חלקים
ושקועים במבנה
מגולוונת.

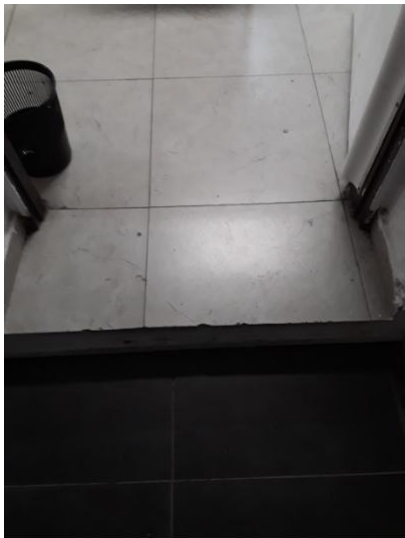

סף הכניסה בולט
ללא צבע בולט

מקלט 21


1

חלקי מבנה של
המקלט, לרבות
ארובות וצינורות
סינון, תעלות
וצינורות אוורור,
ספי כניסה,
דלתות פתחי
החירום וכיו"ב לא
יהיו מכשול או
מפגע בטיחותי
לתלמידים הנעים
בשטח ויבנו
באופן שתלמידים/
ילדים לא יוכלו
לטפס עליהם.

מבנה

6.5

19/3/2024
12:19

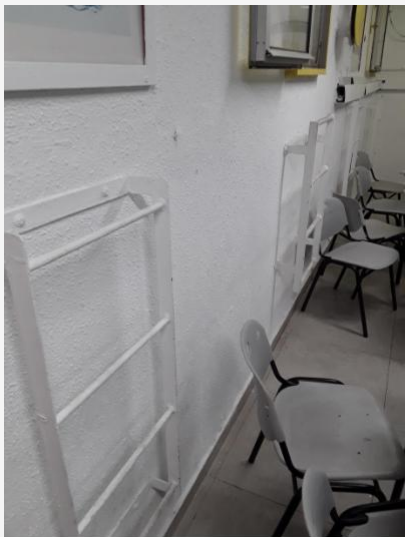

סולמות פנימיים
במקלט ללא מיגון
למניעת טיפוס

מקלטים גורף

1

חלקי מבנה של
המקלט, לרבות
ארובות וצינורות
סינון, תעלות
וצינורות אוורור,
ספי כניסה, וכיו"ב
לא יהיו מכשול או
מפגע בטיחותי וכן
יבנו באופן
שתלמידים/ ילדים
לא יוכלו לטפס
עליהם.

מבנה

6.6

19/3/2024
12:22

קושי בפתיחת
חלונות הפלדה
ביציאות החרום

מקלטים גורף

1

דרכי הגישה אל
הכניסות למקלט
ואל היציאות
ממנו, לרבות
היציאות מפתחי
יציאות החירום
תהיינה פנויות,
מסומנות
ומשולטות,
סלולות או
מרוצפות, ללא
בליטות או
שקעים, בגימור

דרכי גישה

6.3

19/3/2024
12:26




מחוספס למניעת
החלקה ופנויות
מכל מכשול או
הפרעה לתנועה
מהירה וחלקה.



דלתות חלודות	דלתות מתכת שערי במה	1	דלתות הנפתחות כלפי פרוזדורים וצירי תנועה אחרים, לרבות דלתות חדרי הכיתות, חדרי המעבדות והמלאכה, הספרייה וכו', לא תבלוטנה בעת הפתיחה לתוך תחום צירי התנועה. עליהן להיפתח בזווית של 90 או 180 מעלות לפחות, במקרה שהאגף הנפתח נצמד אל קיר פינתי.	5.19 דלתות	19/3/2024 12:32
--------------	------------------------	---	--	------------	--------------------



ספסל בחצר לוח עץ שבור	חצר מערבית	1	חצר המוסד	3	19/3/2024 12:36
--------------------------	------------	---	-----------	---	--------------------

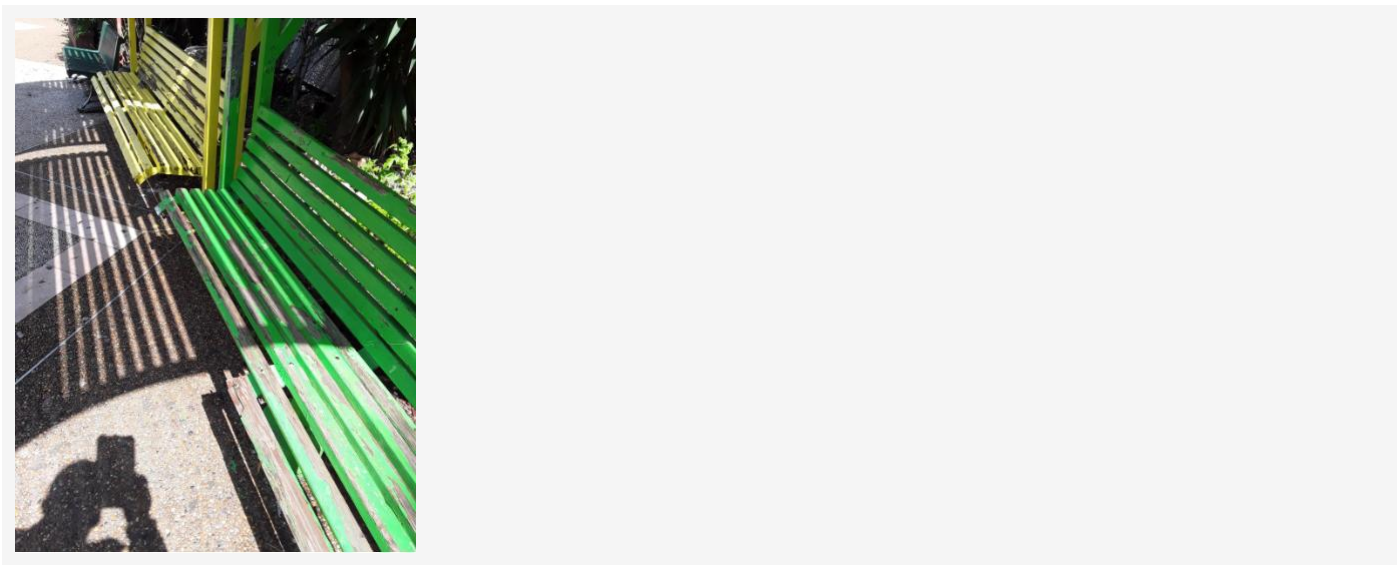

	בלוטות, אבנים משתלבות בולטות	שביל גישה שער קיוסק/מורים	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	19/3/2024 12:53
--	---------------------------------	------------------------------	---	--	--------------------------	------	--------------------