

ב' 13/5/2024

בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8 אשדוד רובע יג

644484

088656917

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	14/4/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	14/4/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	14/4/2024	

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
14/4/2024 11:12	5.29	מעקים ומסעדים	יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.	1	רחבי בית הספר	קירות מעל גובה 0.5 מ' ללא מעקה	
14/4/2024 11:14	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	ספסלים בחצר	שלבים חסרים בספסלי ישיבה	
14/4/2024 11:16	3.52	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא שלמים, ללא מפגעים	1	מגרש ספורט	עמודי הסל המיגונים לא תקינים	
14/4/2024 11:21	3.52	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא שלמים, ללא מפגעים	1	מגרש כדורגל/סל	מגרש מחורץ-סכנת מעידה	





חוסר בריצוף	ספסל ישיבה ליד מגרש כדורגל	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	14/4/2024 11:23
-------------	-------------------------------	---	--	--------------------------	------	--------------------



קירות מעל 0.50
ס"מ ללא מעקה

גורף בכל בית
הספר

1 יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.

מעקים
ומסעדים

5.29

14/4/2024
11:25

ברז כיבוי אש
מיגון ושילוט ללא

ברז כיבוי אש

1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים


5.10

14/4/2024
11:27



מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות .	1	מדרגות חיצוניות כניסה /יציאה מאולם הספורט	חוסר במסעד יד	מעקים ומסעדים	5.36	14/4/2024 11:40
--	---	---	---------------	------------------	------	--------------------

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523	1	ברז כיבוי אש משמאל לכניסה הראשת להנהלת בית הספר	חוסר בראש לברז כיבוי אש ושילוט	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	14/4/2024 11:43
---	---	--	-----------------------------------	------------------------	-----	--------------------

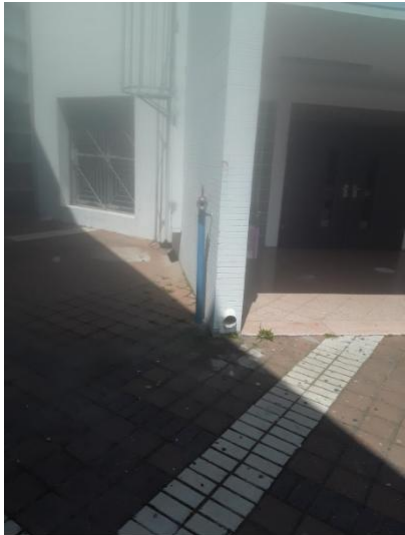

גובה השער מהקרקע 13 ס"מ	שער חירום	1	המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר לא יעלה על 10 ס"מ.	גדר 3.29	14/4/2024 11:50
-------------------------	-----------	---	--	----------	-----------------

גדם עץ-סכנת התקלות	חצר בית הספר גובל עם הרכזון	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים 5.10	14/4/2024 11:54
--------------------	-----------------------------	---	--	----------------------------	-----------------

גדר רופפת	גדר צמודה למבנה תנועת הנוער	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים 5.10	14/4/2024 11:58
-----------	-----------------------------	---	--	----------------------------	-----------------

	
	שקע בקרקע - סכנת מעידה רחבת דשא ממזרח למגרש כדורסל צפוני 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. מפגעים קבועים וניידים 5.10 14/4/2024 12:00
	כיסוי בולט של בריכות הסתעפות צפונית למגרש כדורסל צפוני 1 תאי ביקורת, בריכות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד. תשתיות 3.5 14/4/2024 12:02
	גדמי עצים ס- סכנת התקלות חצר בית הספר ליד המחסן 1 צמחיה במוסד - לא תימצא צמחיה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את ארגון החצר 3.18 14/4/2024 12:10




לדרישות מכ"ר 523					
					
	רשת מתכת ובזנטים בחצר בית הסר	מאחורי מחסן שלח	1	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	ארגון החצר 3.11 14/4/2024 12:19
	סולמות (6) חיצוניים ללא מיגון	מקלט אומנות	1	חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארוכות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.	מבנה 6.6 14/4/2024 12:22
	חוסר במנגנון לדלת בהלה	כניסה/יציאה לחטיבה תחתונה	1	בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה	הכנה למילוט 4.14 14/4/2024 12:28



מקלט קומת קרקע בנות שרות ארון לא מקובע 1 ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות. מפגעים קבועים וניידים 5.5 14/4/2024 12:35

מבואה כתות ז, מבואה כתות ט ארון כיבוי אש ללא זרנוקים 1 ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523 ציוד ומטפי כיבוי אש 4.4 14/4/2024 12:39

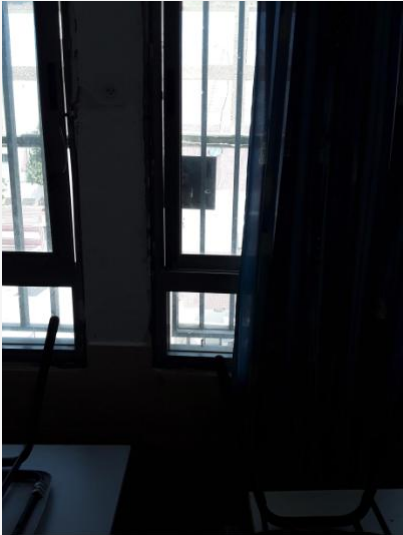

14/4/2024 12:43 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

מבואה כתו ט מזילת מים מהמזנק

14/4/2024 12:46 5.17 חלונות סורגים החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנועול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנועול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי

קיימים סורגים בחלונות , חסר: קופסא עם צמפתח, שלט חלון ממילוט צביעה של מסגרת החלון

כתות גורף

לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.						
	אילתורי חשמל- סכנת שריפה	משרד רכזת שכבה ט	1 כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	14/4/2024 12:52
	ארון לא מקובע	מקלט שכבה ט חדר 604	1 ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.5	14/4/2024 12:55
	ארון חשמל ליד שולחן תלמיד- סכנה לפגיעת ראש, נדרש: א- למגן את המקום ב-או לבטל ישיבה ליד ארון חשמל ג- או להעתיק ארון חשמל	חדר מס 603 חדר ספח	1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	14/4/2024 13:00
ארון מתכת לא מקובע						
כתה 602, גורף						
1 ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.						
מפגעים קבועים וניידים						
5.5						
14/4/2024 13:05						



לפתוח קריאה
במוקד 4 גופי
תאורה נוסים על
צידם

615 כתה

1 כל אביזרי החשמל
יהיו שלמים
ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

14/4/2024
13:06

יציאות חירום של
מעל 100
תלמידים נללא
מנגנון בהלה וללא
שלט יציאה

יציאת צהירום
שכבה ח, גורף

1 בחלל /חדר
שתפוסתו 100
איש ומעלה נדרש
להתקין מנעול
בהלה. אם ישנן
מספר כנפיים
לדלתות - בכל
כנף יותקן מכלול
נעילה למנעול
בהלה

4.14 הכנה למילוט

14/4/2024
13:13



תקרה תלויה ישנה עם סימני ריפון	פרוזדור שכבה ח	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	14/4/2024 13:17
--------------------------------	----------------	---	--	-----------------------	------	-----------------



משתפת עיניים שבור	מעבדה לביולוגיה	1	בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום.	שטיפת עיניים	12.1 4	14/4/2024 13:27
-------------------	-----------------	---	--	--------------	-----------	--------------------

חוסר במקלחון	מעבדה לכימיה	1	בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום.	שטיפת עיניים	12.1 4	14/4/2024 13:32
--------------	--------------	---	--	--------------	-----------	--------------------



מטף כיבוי אש לא תלוי מונח על שולחן	מעבדה לכימיה	1	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	14/4/2024 13:34
------------------------------------	--------------	---	---	---------------------	-----	--------------------

סולמות בתוך המקלט ללא מיגון צלמניעת	מקלט חדר אומנות	1	חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות	מבנה	6.5	14/4/2024 13:44
-------------------------------------	-----------------	---	--	------	-----	--------------------

	טיפוס					סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.	
	גוף מתאורה נוטה על צידו	כתה מס 908	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	14/4/2024 13:45
	חלונות הכתה מפורקים	כתה 920	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	14/4/2024 13:48



פוזדור שכבה יב ,
גורפצלכל
התקרות הישנות


1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

14/4/2024
13:53

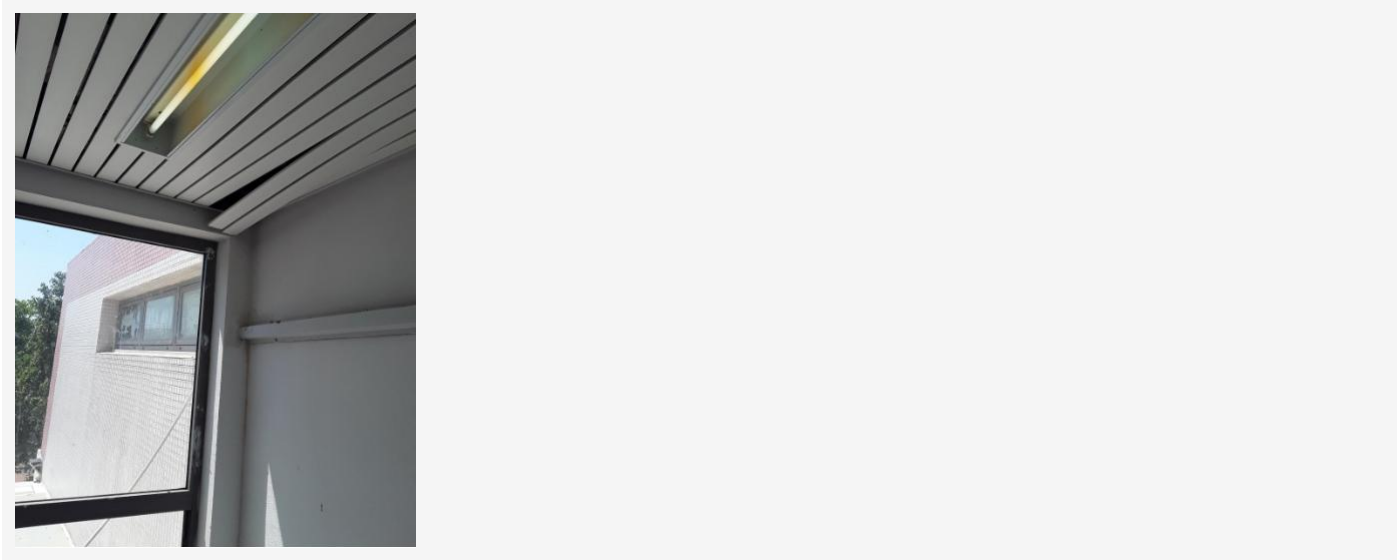

שקע חשמ רופף	כתה 910	כל אביזרי החשמל 1 יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	14/4/2024 13:59
--------------	---------	--	------------------	-----	--------------------

לפתוח קריאה במוקד גוף תאורה נוטה ליפול	כתה 801	כל אביזרי החשמל 1 יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	14/4/2024 14:02
--	---------	--	------------------	-----	--------------------



בליטה בקיר
בגובה ראש

קיר כניסה
למזכירות

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

14/4/2024
14:30